




Airco Clean Control Klimaanlagen-Reiniger



Airco Clean Control ist ein professioneller Klimaanlage-reiniger, der Schmutz direkt an der Quelle (Verdampfer) entfernt. Der standfeste Schaum löst Ablagerungen zuverlässig, wirkt dank antimykotischer Zusammensetzung pilzsporenabtötend, bildet eine Schutzschicht für Langzeitwirkung und sorgt für nachhaltig frischen Duft.

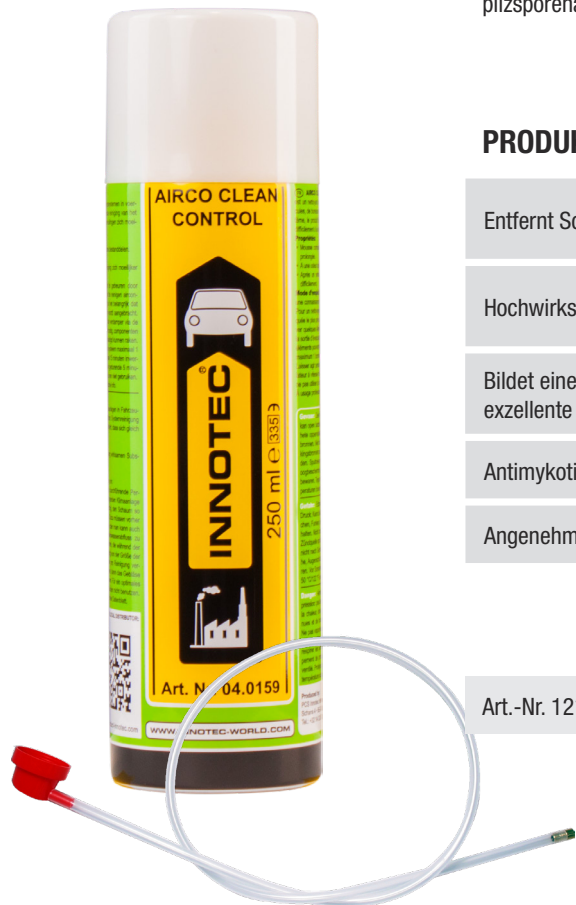

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Entfernt Schmutz direkt an der Quelle (Verdampfer)

Langanhaltende Sauberkeit - reinigt dort, wo Gerüche entstehen

Hochwirksamer, standfester Schaum

Haftet am Verdampfer und wirkt gezielt - weniger Aufwand, sauberes Ergebnis

Bildet eine pilzhemmende Schutzschicht für exzellente Langzeitwirkung

Kostensparnis durch Langzeitschutz

Antimykotische Zusammensetzung

Desinfizierend, pilzabtötend und damit mehr Hygiene

Angenehmer, nachhaltig frischer Duft

Sorgt für ein dauerhaftes Frischegefühl

Art.-Nr. 1212-1 (04.0159.9999.DE) inkl. Sonde

250 ml Aerosol



Airco Clean Control Klimaanlagen-Reiniger



Produkt-Empfehlungen

- » **Air Clean** // Lüftungssystem-Reiniger
- » **Air Shot** // Instant-Duftspray
- » **Tube** - Sprühsonde für Airco Clean Control



Technische Daten

Basis	Aktivschaum auf Basis oberflächenaktiver Stoffe
Dichte	ca. 957 kg/m ³
Konsistenz	Weißer Schaum
Lösungsmittel	Wasser und Glykolether
Flammpunkt	< 0 °C
Schaumstabilität	Sehr gut
Verarb.-Bedingungen	+10 °C bis +30 °C
Material-Reinigung	Mit Wasser
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Batchcodetyp	F
Einzelheiten	Das Treibgas im Schaum ist brennbar. Deshalb vor der Wiederinbetriebnahme des Systems gut lüften lassen!
Sonstige Information	pH-Wert: 10



Anwendungen

- » Heizungs- und Klimaanlageensysteme in PKWs, LKWs, Bussen usw.



Anwendungen

- » Wärmetauscher, Luftkühler, Luftschächte, Kühlanlagen, Lüftungsgitter usw.
- » Heizungs- und Klimaanlageensysteme in Büros, Geschäften, Lagerhallen, Häusern usw.



Die richtige Verarbeitung

- » Das Klimaanlage-System einige Minuten vor der Behandlung ausschalten, damit der Verdampfer nicht mehr kalt/feucht ist
- » Für eine optimale Reinigung den Schaum möglichst nahe mittels der mitgelieferten langen Sonde am Kältemittelverdampfer anbringen - falls notwendig, Klimaanlage-Systemkomponenten, die während der Behandlung beschädigt werden könnten, entfernen
- » Wenn der Aufbau des Systems es erfordert, muss für eine optimale Reinigung eventuell von der Gebrauchsanweisung abgewichen werden
- » In einigen Fällen ist es auch möglich, den Verdampfer durch den Kondenswasserabfluss zu reinigen
- » Abhängig von der Größe des zu behandelnden Systems ca. 1 Sprühdose pro Systemreinigung verwenden
- » Mindestens 15 Minuten einwirken lassen
- » Gebläse 5 Minuten auf schwacher Stufe laufen lassen
- » Klimaanlage-System ist nun völlig gereinigt und betriebsbereit
- » Für optimales Ergebnis Klimaanlage-System vorerst einige Stunden nicht benutzen
- » Hinweis: Die durchführende Person muss über ausreichende Kenntnisse über den Aufbau des zu reinigenden Klimaanlage-Systems verfügen